

Veileder

Opprettelse av avtale med brannvesenet om automatisk alarmoverføring samt utrykning i Hamar, Stange og Løten (Også gjeldende for våre alarmkunder i andre kommuner)



Hedmarken brannvesen har utarbeidet en veileder for opprettelse av avtale om automatisk overføring av alarm, og utrykning. Veilederen gjelder både for brannalarm og heisalarm. Formålet med veilederen er å bidra til ryddigere og enklere saksgang, da det er flere parter involvert i denne prosessen. I all hovedsak skal kunden forholde seg til brannvesenet som premissgiver for tjenesten.

Vi ønsker dere velkommen som alarmkunde hos oss.

Hamar 04.06.2019

Torgeir Lysholm Dybvig, brannsjef
Hedmarken brannvesen


Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar
Sentralbord: 400 07 999
E-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no

Flytskjema

AVTALE OM AUTOMATISK OVERFØRING AV BRANNALARM TIL BRANNVESENET OG UTRYKNING

Brannvesenets ansvar

Kundens ansvar

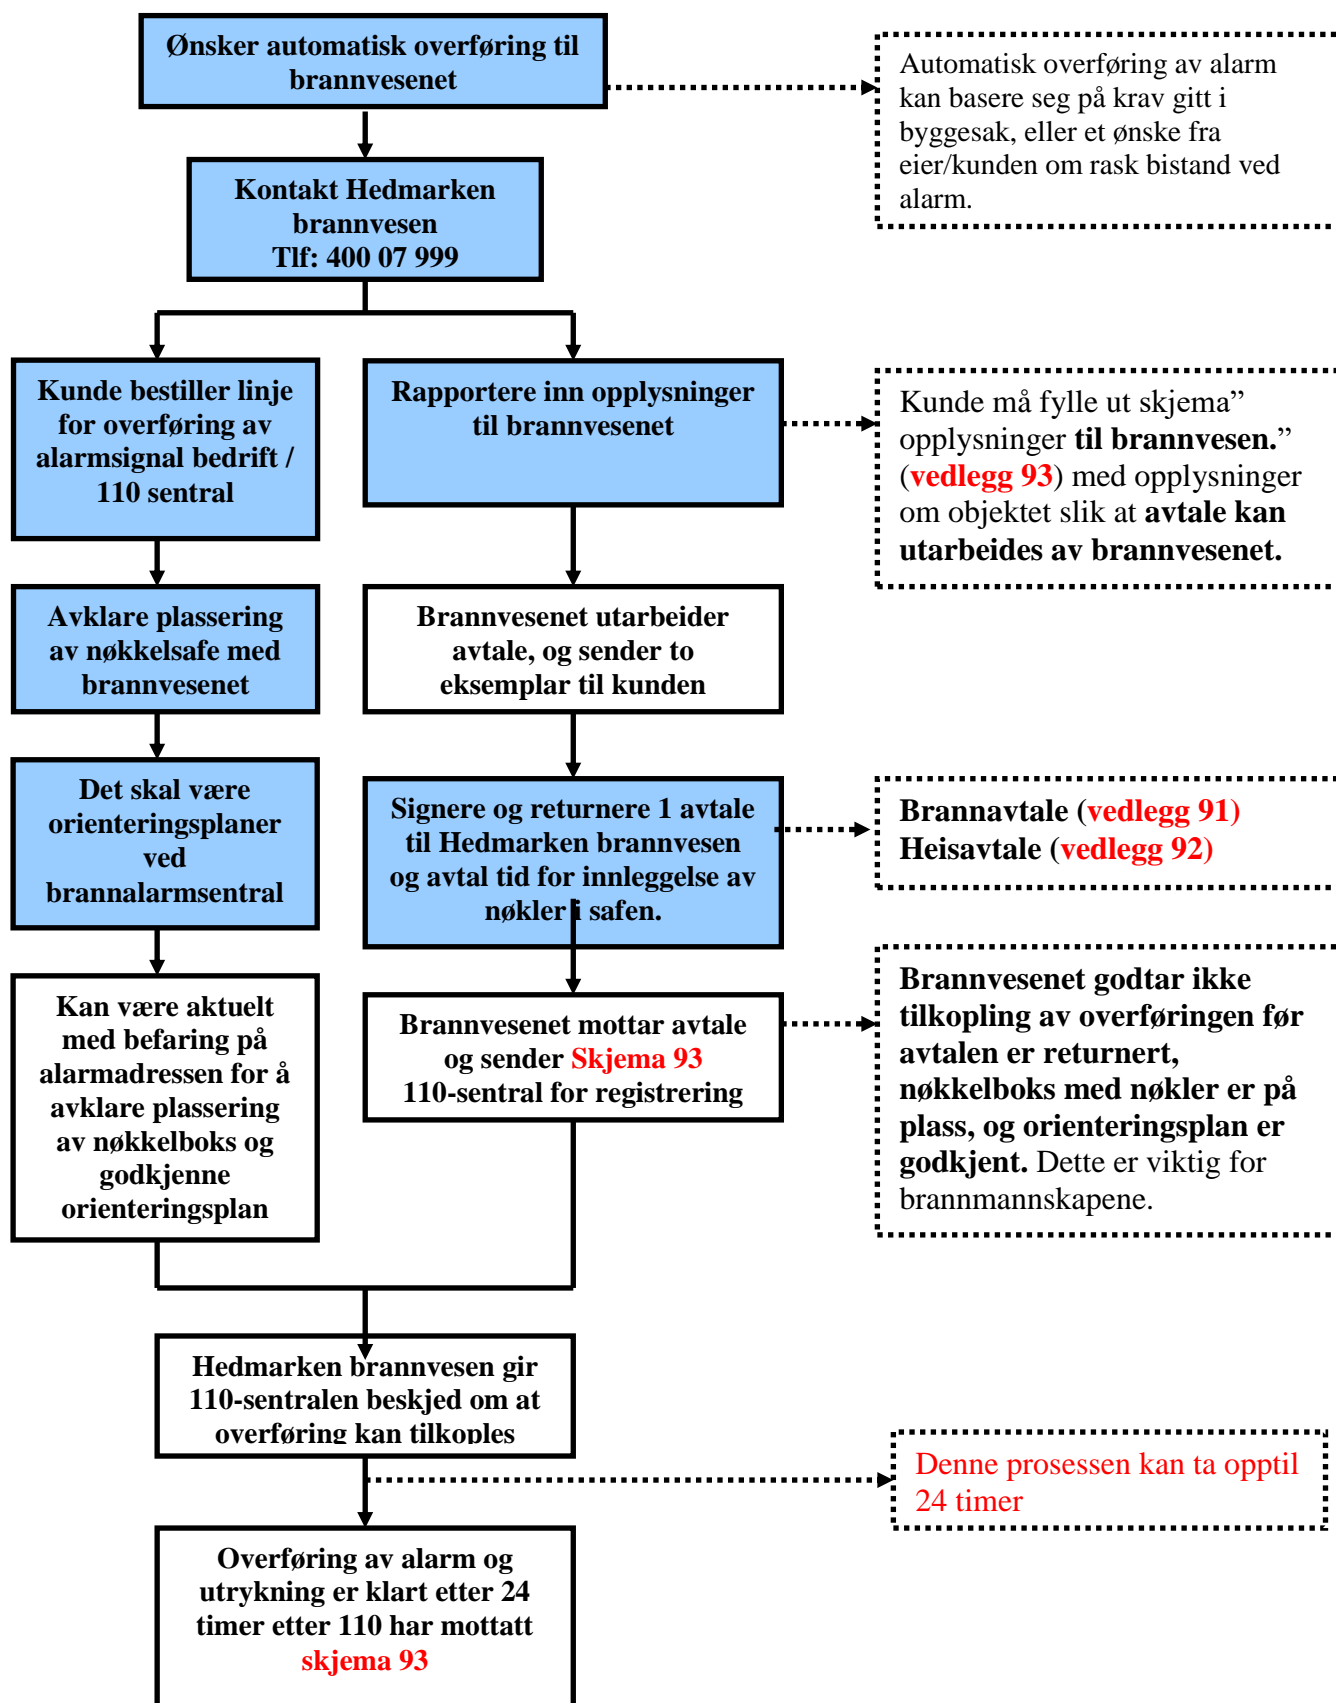

**OPPLYSNINGER TIL
HJELP FOR
BRANNVESENET**
Vedlegg skjema 93

Hedmarken brannvesen
Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar
Tlf: 400 07 999
Faks: 62 59 58 10
E-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no
Nettadresse: www.hedmarken-brannvesen.no

Navn og adresser: Rev. dato: 19.02.2018TB

Objektets navn:	
Objektets adresse:	
Objektets gnr./bnr:	
Eier:	Telefon:
Eiers e-post	Telefon:
Postadresse	Eier bygg, org. nr:
Fakturaadresse Agresso:	Faktura, org.nr:

Tekniske data:

Type alarm:	Brann (o/300m2)	<input checked="" type="checkbox"/>	Brann (u/300m2)	<input type="checkbox"/>	Heis:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Linjenummer:								
	JA	NEI	Beskriv plassering :					
Brannalarmanlegg:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Direkte varsling :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>110-sentral: Alarmsentral brann Innlandet. tlf 61 14 80 00</i>					
Nøkkelboks:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Røykventilasjon:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Slokkeanlegg:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Sporadisk overnatting:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Lagres brannfarlig vare:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Hvis ja, angi: vare, type tank og mengde.								
Dispensasjoner:	J a	Nei	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis ja, skal foreligge i branndok.				
Kort beskrivelse av bygget, drift og virksomhet:								
Kontaktpersoner for brannvesenet ved utrykning (Brannvernleder er nummer 1):								
Navn:				Telefonnr.:			Mobilnr.:	
1.								
2.								
3.								
4.								
Avtaler med Hedmarken brannvesen								

Dato:**brann** avtale med Hedmarken brannvesen til 40 00 79 99

Mulighet for tilkobling heis mot rett protokoll og krever avtale med lokalt brannvesen.

Dato:**heis** avtale med Hedmarken brannvesen til 40 00 79 99

Hedmarken brannvesen godkjenner før oppkobling mot 110 sentral.

Alarmsentral brann Innlandet: tlf. 61 14 80 00, e-post: <https://110-innlandet.no> er vårt mottak for alarmene.

Kunder kontakter lokalt brannvesen ved endringer av opplysninger og alarmsentralen ved egenkontroll av brannalarmanlegg med overføring.

Viktige opplysninger (vannkilder, lagring av olje eller kjemikalier eller annet):